

# ระบบการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำประปา กรณีศึกษาริมทรัพย์ ประปาบางปะกง จำกัด

## Energy Management System in the Water Production Process

### Case Study : Bangpakong Water Supply Company Limited

พศรี ศรีไหหมัด เอกชัย ตีคริ วิชากร เอลงค์รีชวัช ภารัช จุโนวัฒนกุล และ ชนกัท พรมวัฒนกัจดี  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม pasawee.sr@spu.ac.th

#### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบจัดการพลังงานภายในโรงงานควบคุม เพื่อจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้กรนีศึกษาจากบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด การดำเนินงานเริ่มจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ,การกำหนดเกณฑ์ที่เพื่อสำรวจและหาเครื่องจักรสำคัญในการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตและส่งย่างน้ำประปา ,การกำหนด และดำเนินการมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานในเครื่องจักรน้ำสำคัญ และทำการตรวจสอบวัสดุผลการประหยัดพลังงานหลังจากการดำเนินการ มาตรการแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ได้ดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงานรวมทั้งถึง 3 มาตรการ โดยสามารถลดค่าการใช้พลังงานจำเพาะ ได้  $0.0218 \text{ kWh/m}^3$  และเมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในปี 2561 จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ได้ 6.04 % คำสำคัญ: ประหยัดพลังงาน, ระบบการจัดการพลังงาน, การผลิตน้ำประปา

#### Abstract

This article presents the application of energy management systems within the designated factory. In order to create energy saving plan in the water production process using case studies from Bangpakong Water Supply Company Limited. The operation starts from assessing the potential for energy conservation of the organization, determining criteria for surveying and finding the significantly machinery which have energy consumption of the water production and distribution process, determining and implementing to improve energy consumption of those machinery and perform energy saving measurement inspections after finished of the implementation. In this regard, Bangpakong Water Supply Company Limited has implemented three energy saving measures. Which can reduce specific energy consumption of  $0.0218 \text{ kWh/m}^3$  and compared to the total electricity consumption in 2561, it can reduce electricity consumption by 6.04%.


**Keywords:** Energy Saving, Energy Management, Water Production

#### 1. บทนำ

ในปัจจุบันการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการค้นหาวิธีการประหยัดพลังงานในองค์กร มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น ในการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากราคาน้ำประปาที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้น才 ใช้จ่ายในการซื้อพลังงานมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหน่วยงานทางภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของกล่าว จึงได้กำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ให้มีแนวทางการดำเนินงานจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบในองค์กร โดยมุ่งหวังให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต และเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน [1]

จากข้อกำหนดตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 [2,3] ซึ่งกำหนดให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ต้องดำเนินวิธีการจัดการพลังงานภาย ในองค์กร โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้น ต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 1

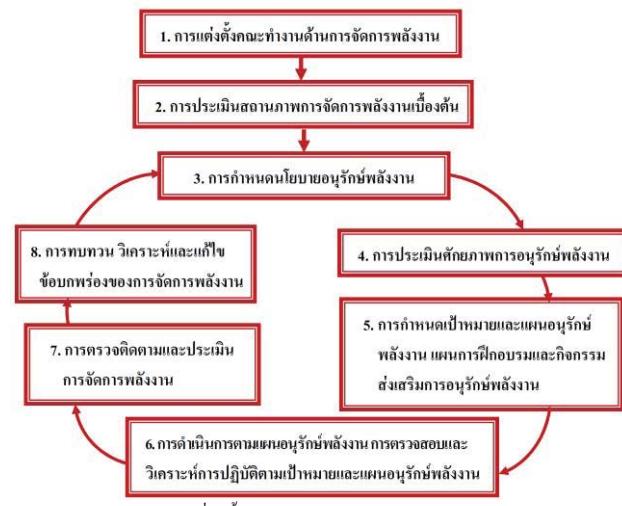

ซึ่งขั้นตอนระบบการจัดการพลังงานสามารถแบ่งรูปแบบการดำเนินงานได้เป็น 2 ส่วนคือ

1. รูปแบบการดำเนินงานด้านจัดการองค์กร (Software System) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานภายในองค์กร , ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยใช้แบบ Energy Management Matrix(EMM.) , ขั้นตอนที่ 3 การ

กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ,ขั้นตอนที่ 7 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(Internal Audit) และขั้นตอนที่ 8 การประเมินทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน(Energy Management Review)

2.รูปแบบการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร(Hardware System) ได้แก่ ส่วนของขั้นตอนที่ 4 การประเมินการใช้พลังงานและสักยภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการประหยัดพลังงาน ,ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน การประยุกต์ใช้พลังงาน และขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน

บทความนี้ขอกล่าวถึงเพียงในส่วนที่ 2 การดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทางงานวิศวกรรมท่านนี้ เพื่อให้เห็นแนวทางในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง โดยประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด

## 2. ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ

ค่าการใช้พลังงานจำเพาะหรือค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน(Specific Energy Consumption : SEC) เป็นค่าปริมาณการใช้พลังงานที่เทียบกับปริมาณผลผลิตของโรงงานในช่วงเวลาหนึ่งๆ [4] โดยค่าดัชนีการใช้พลังงานจะทำให้ทราบถึงดัชนีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตขององค์กร โดยค่าการใช้พลังงานจำเพาะ เป็นไปตามสมการดังนี้

$$SEC = \frac{\sum E}{\sum P} \quad (1)$$

$\sum E$  = ผลรวมของพลังงานที่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ (หน่วยที่นิยมใช้เป็น MJ ในกรณีใช้พลังงานหกายรูปแบบ เช่นพลังงานความร้อนร่วมกับพลังงานฟ้า หรือ kWh ในกรณีใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว)

$\sum P$  = ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

ในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การกำหนดค่าดัชนีการใช้พลังงานสามารถพิจารณาได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้า(Kilowatt-hour: kWh) เทียบกับปริมาณน้ำที่ผลิตได้(Cubic meter : m<sup>3</sup>)


## 3. วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดการพลังงาน ในส่วนงานปรับปรุงด้านอุปกรณ์หรือเครื่องจักร(Hardware System) ในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด สามารถดำเนินงานได้ดังนี้

### 3.1 การประเมินสักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน


วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ เป็นการกันหาสักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยทำการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

1. การประเมินระดับองค์กร เป็นการสำรวจการใช้พลังงานในส่วนต่างๆของกระบวนการผลิต จากการสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด สามารถแสดงสัดส่วนได้ดังรูปที่ 2 คือ ระบบสูบน้ำดินใช้พลังงานไฟฟ้า 13.93 %, ระบบผลิตน้ำประปาใช้พลังงานไฟฟ้า 17.08 % และ ระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำประปาใช้พลังงานไฟฟ้า 68.99% ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าเครื่องจักรในระบบสูบและจ่ายน้ำประปามีสัดส่วนในการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ในกระบวนการผลิต

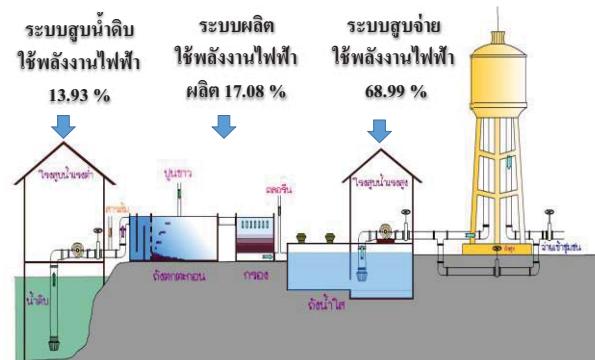


รูปที่ 2. สัดส่วนในการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของโรงงาน

2. การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ เป็นการเบรี่ยบเทียบด้านทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ทำได้โดยการหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อการใช้พลังงาน การจัดทำข้อมูลค่าการใช้พลังงานจำเพาะของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด ได้แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตสูงขึ้น โดยในปี 2561 มีค่า SEC สูงสุดอยู่ที่ 0.361 kWh/m<sup>3</sup>

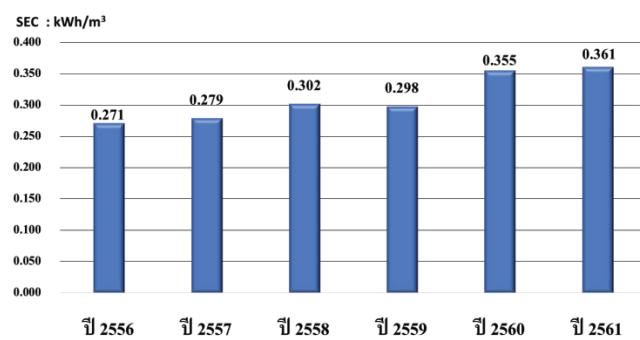

รูปที่ 3. ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)

เมื่อนำข้อมูลค่าการใช้พลังงานจำเพาะของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด พิจารณาเบรี่บเทียบกับค่าการใช้พลังงานจำเพาะของกระบวนการผลิตน้ำประปา ของบริษัทอื่นๆ แสดงดังรูปที่ 4 พบว่าค่าการใช้พลังงานจำเพาะต่ำสุดอยู่ที่ 0.252 kWh/m<sup>3</sup> (การประปาอุบล) ซึ่งแสดงว่า การประปาบางปะกง ยังมีสักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีก

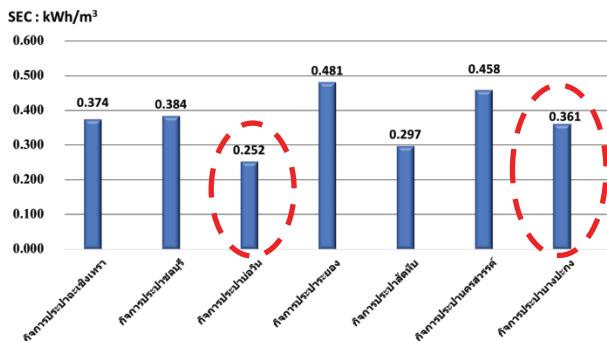

รูปที่ 4. การเปรียบเทียบค่า SEC ในกระบวนการผลิตกับบริษัทอื่นๆ

3. การประเมินระดับเครื่องจักร เป็นการประเมินเพื่อกันหาเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในการปรับปรุงการใช้พลังงาน โดยการประเมินต้องหาข้อมูลการใช้กำลังงานไฟฟ้า, ช่วงเวลาทำงานของเครื่องจักร และศักยภาพในการปรับปรุงในแต่ละเครื่องจักร นำมาพิจารณาโดยการให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหัวข้อของข้อมูล เพื่อสรุปหากเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในการปรับปรุงการใช้พลังงาน และนำมาจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานต่อไป ซึ่งทางบริษัทมีการกำหนดน้ำหนักของคะแนนแต่ละหัวข้อการประเมินแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1. เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักของคะแนนแต่ละหัวข้อการประเมิน

หัวข้อการประเมิน	คะแนน				
	1	2	3	4	5
การใช้กำลังงานไฟฟ้า(kW.)	ห้องกว่า 2.2kW.	2.2-11 kW.	11.1-37 kW.	37.1-50 kW	มากกว่า 50 kW.
ช่วงเวลาการทำงานต่อวัน	ไม่เกิน 1 ชม.	มากกว่า 1 ชม. ไม่เกิน 3 ชม.	มากกว่า 3 ชม. ไม่เกิน 6 ชม.	มากกว่า 6 ชม. ไม่เกิน 12 ชม.	มากกว่า 12 ชม.
ศักยภาพในการปรับปรุง (อยู่ครึ่งต่อครึ่ง)	ห้องกว่า 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี	มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี	เกินกว่า 10 ปี	-

การพิจารณาหาเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญสามารถทำได้โดยการนำคะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินมาคูณกัน และการกำหนดเกณฑ์ระดับของเครื่องจักรนั้นๆ ตามค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมแสดงดังตารางที่ 2 โดยจะนำเครื่องจักรที่มีค่าเฉลี่ยความสำคัญมาก(คะแนนรวมมากกว่า 75 คะแนน) 作為นำเข้าไปพิจารณาดำเนินการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานต่อไป ตัวอย่างการประเมินของบริษัทประจำปีงบประมาณประจำปีก็แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2. เกณฑ์การกำหนดเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ

ค่าเฉลี่ยความสำคัญ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลคะแนนรวม	ไม่เกิน 25	26-50	51-75	มากกว่า 75

ตารางที่ 3. ตัวอย่างการประเมินเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ

เครื่องจักรหลัก	ขนาด เครื่อง จักร (kW)	(1) ปริมาณการใช้พลังงาน			(2) ชั่วโมงการใช้งาน			(3) ต้นทุนการปรับปรุง			ค่าเฉลี่ย คะแนน
		ไม่เกิน 2 ชม.	2-3 ชม.	มากกว่า 3 ชม.	ไม่เกิน 2 ชม.	2-3 ชม.	มากกว่า 3 ชม.	ไม่เกิน 2 ชม.	2-3 ชม.	มากกว่า 3 ชม.	
1. ปั๊มน้ำน้ำมัน	70		5			4		4	80		Hi
2. ปั๊มน้ำน้ำมัน	22		3			4		4	48		Low
3. ปั๊มน้ำน้ำประปา(บานงค์)	100		5			5		4	100		Hi
4. ปั๊มน้ำน้ำประปา(บานงค์)	135		5			5		4	100		Hi
5. ปั๊มน้ำน้ำประปา(สหสก)	75		5			5		4	100		Hi
6. ปั๊มน้ำน้ำประปา(บานงค์)	55		5			5		4	100		Hi
7. เครื่องปั๊มน้ำภาค AC800	37		3			2		2	12		Very Low

### 3.2 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนรักษ์พลังงาน

จากการประเมินและหาเครื่องจักรนั้นๆ ที่มีนัยสำคัญ (ผลคะแนนรวมระดับมาก: Hi) ทางบริษัทได้คัดเลือกเครื่องจักรที่มาดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในรอบงบประมาณปี 62 จำนวน 3 อุปกรณ์ดังนี้

1. มอเตอร์รีซึมสถานีจ่ายน้ำสองคลอง ขนาด 75 kW. จำนวน 1 ตัว ดำเนินการทำมาตรการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

2. มอเตอร์รีซึมสถานีจ่ายน้ำบางปะกง ขนาด 135 kW. จำนวน 1 ตัว ดำเนินการทำมาตรการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

3. มอเตอร์รีซึมสูบน้ำที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จะดำเนินการทำมาตรการซ่อมบำรุงปรับปรุงประสิทธิภาพ(Overhaul) มอเตอร์โดยในรอบการดำเนินโครงการนี้ทางบริษัทได้เลือกนิรภัยมอเตอร์ขนาด 70 kW. จำนวน 1 ตัว

### 3.3 การดำเนินการตามแผนมาตรการประหยัดพลังงาน

1. มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์รีซึมสถานีจ่ายน้ำสองคลอง ขนาด 75 kW. จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินจากการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยท่อแทน แสดงดังรูปที่

รูปที่ร. ก.) ภาพมอเตอร์ก่อนปรับปรุง ข.) ภาพมอเตอร์รีซึมประสิทธิภาพสูงหลังปรับปรุง  
ค.) ค่ากำลังงานไฟฟ้าของนิรภัยก่อนและหลังการปรับปรุง


ตารางที่ 4. ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ(SEC) ก่อนและหลังการปรับปรุง

เดือน	ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)	บริเวณที่ผลิต出來 (m³)	SEC (KWh/m³)
ธันวาคม 2561	41,633.44	194,773.00	0.214
มกราคม 2562	41,952.29	206,364.00	0.203
กุมภาพันธ์ 2562	39,090.27	191,337.00	0.204
ค่าเฉลี่ย SEC ก่อนการปรับปรุง			0.207
มีนาคม 2562	41,455.04	208,690.00	0.199
เมษายน 2562	39,110.48	199,494.00	0.196
พฤษภาคม 2562	34,845.25	193,454.00	0.180
ค่าเฉลี่ย SEC หลังการปรับปรุง			0.192

และถ้าการใช้พลังงานจำเพาะ(SEC) ก่อนและหลังดำเนินงาน แสดงดังตารางที่ 4 โดยค่าการใช้พลังงานจำเพาะก่อนดำเนินมาตรการเฉลี่ย 3 เดือน เท่ากับ  $0.207 \text{ kWh/m}^3$  และหลังการดำเนินเปลี่ยนมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงค่าการใช้พลังงานจำเพาะเฉลี่ย 3 เดือนเท่ากับ  $0.192 \text{ kWh/m}^3$  จึงสามารถลดค่าการใช้พลังงานจำเพาะลงได้  $0.015 \text{ kWh/m}^3$

2. มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ปั๊มน้ำน้ำบางปะกง ขนาด 135 kW. จำนวน 1 ตัว ผลการดำเนินมาตรการแสดงดังรูปที่ 6 และผลการประยุกต์ในค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) แสดงดังตารางที่ 5 โดยค่าการใช้พลังงานจำเพาะก่อนดำเนินมาตรการเฉลี่ย 3 เดือนเท่ากับ  $0.1192 \text{ kWh/m}^3$  และหลังการดำเนินเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเท่ากับ  $0.1137 \text{ kWh/m}^3$  จึงสามารถลดค่าการใช้พลังงานจำเพาะลงได้  $0.0055 \text{ kWh/m}^3$

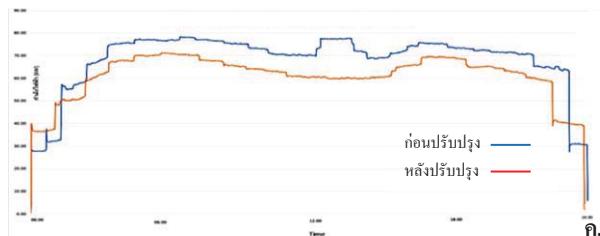

รูปที่ 6. ก.) ภาพมอเตอร์ก่อนปรับปรุง ข.) ภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหลังปรับปรุง  
ค.) ค่ากำลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ก่อนและหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 5. ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ(SEC) ก่อนและหลังการปรับปรุง

เดือน	ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)	ปริมาณน้ำผลิต出來 (m <sup>3</sup> )	SEC (kWh/m <sup>3</sup> )
ธันวาคม 2561	39,567.20	331,281.00	0.1194
มกราคม 2562	39,672.54	332,691.00	0.1192
กุมภาพันธ์ 2562	37,445.36	314,935.00	0.1189
ค่าเฉลี่ย SEC ก่อนการปรับปรุง		0.1192	
มีนาคม 2562	39,790.15	351,212.00	0.1133
เมษายน 2562	37,760.00	329,849.00	0.1145
พฤษภาคม 2562	39,560.53	348,607.00	0.1135
ค่าเฉลี่ย SEC หลังการปรับปรุง		0.1137	

3. มาตรการซ่อมบำรุงปรุงประสิทธิภาพ(Overhaul) มอเตอร์ปั๊มน้ำที่มีอายุมากกว่า 20 ปี โดยการทำการเปลี่ยนแบร์จ, อาจ และอบน้ำยาแก้กวนคุณภาพ, ซ่อมแซมและทำความสะอาดใบพัดบีบีน ให้กับมอเตอร์ขนาด 70 kW. จำนวน 1 ตัว ค่าการใช้พลังงานจำเพาะก่อนและหลังดำเนินมาตรการแสดงดังตารางที่ 6 ซึ่งสามารถลดค่าการใช้พลังงานจำเพาะลงได้  $0.00132 \text{ kWh/m}^3$

ตารางที่ 6. ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ(SEC) ก่อนและหลังการปรับปรุง(Overhaul)

	ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)	ปริมาณน้ำผลิต出來 (m <sup>3</sup> )	SEC (kWh/m <sup>3</sup> )
ก่อนดำเนินการ	7,094.60	70,910.00	0.1001
หลังดำเนินการ	5,575.20	56,470.00	0.0987
ค่าเฉลี่ย SEC ลดลงเท่ากับ		0.00132	

จากข้อมูลการตรวจวัดและเบรียบค่าการใช้พลังงานจำเพาะ ทำให้ทางบริษัทมีการใช้พลังงานจำเพาะลดลงจากการดำเนินมาตรการทั้ง 3 มาตรการรวมกันได้  $0.0218 \text{ kWh/m}^3$  หรือคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวมลดลง  $337,466 \text{ kWh}$  ต่อปี สามารถลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลง  $6.04\%$  (เมื่อคิดเทียบปริมาตรการผลิตน้ำประปารวมปี 2561 เท่ากับ  $15,480,111 \text{ m}^3$  และค่าพลังงานไฟฟ้ารวมเท่ากับ  $5,588,320 \text{ kWh}$ )

#### 4. สรุป

แนวทางในการดำเนินงานด้านการประยุกต์พลังงานในองค์กรนี้สามารถดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตามที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดไว้ โดยจากการฝึกอบรมศึกษา กระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของบริษัท ประปาบางปะกง จำกัด เริ่มจากขั้นตอนการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการสำรวจข้อมูล, ปริมาณการใช้พลังงานในองค์กรรวมถึงการหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะ(SEC) ในการผลิต และหาเครื่องมือที่มีนัยสำคัญในการประยุกต์พลังงาน เพื่อศึกษาศักยภาพในการปรับปรุงการใช้พลังงานขององค์กร ได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายและแผนประยุกต์พลังงาน จากการประเมินและหาเครื่องจักรน้ำสำหรับ ทางบริษัทได้คัดเลือกเครื่องจักรน้ำสำหรับที่สามารถปรับปรุงการใช้พลังงานหรือจัดทำมาตรการประยุกต์พลังงานได้จำนวน 3 มาตรการ และจากขั้นตอนการดำเนินตามแผนมาตรการ ทางบริษัทมีค่าการใช้พลังงานจำเพาะลดลงรวมเท่ากับ  $0.0218 \text{ kWh/m}^3$  หรือคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวมที่ลดลง  $337,466 \text{ kWh}$  สามารถลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลง  $6.04\%$  (เมื่อคิดเทียบการใช้พลังงานปี 2561) ซึ่งจากการฝึกอบรมนี้ทำให้เห็นได้ว่าการจัดทำมาตรการประยุกต์พลังงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน สามารถทำให้เกิดมาตรการประยุกต์พลังงานและมีการลดค่าการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพได้

#### เอกสารอ้างอิง

- [1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2554. “คู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม”, กรุงเทพฯ
- [2] กฎกระทรวง (2552) เรื่องกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
- [3] ประกาศกระทรวงพลังงาน(2552) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
- [4] Wu L., Chenb B., Borc Y., and Wu Y. 2007. “Structure model of energy efficiency indicators and applications.” Energy Policy., Volume 35, Issue 7 , pp. 3768-3777